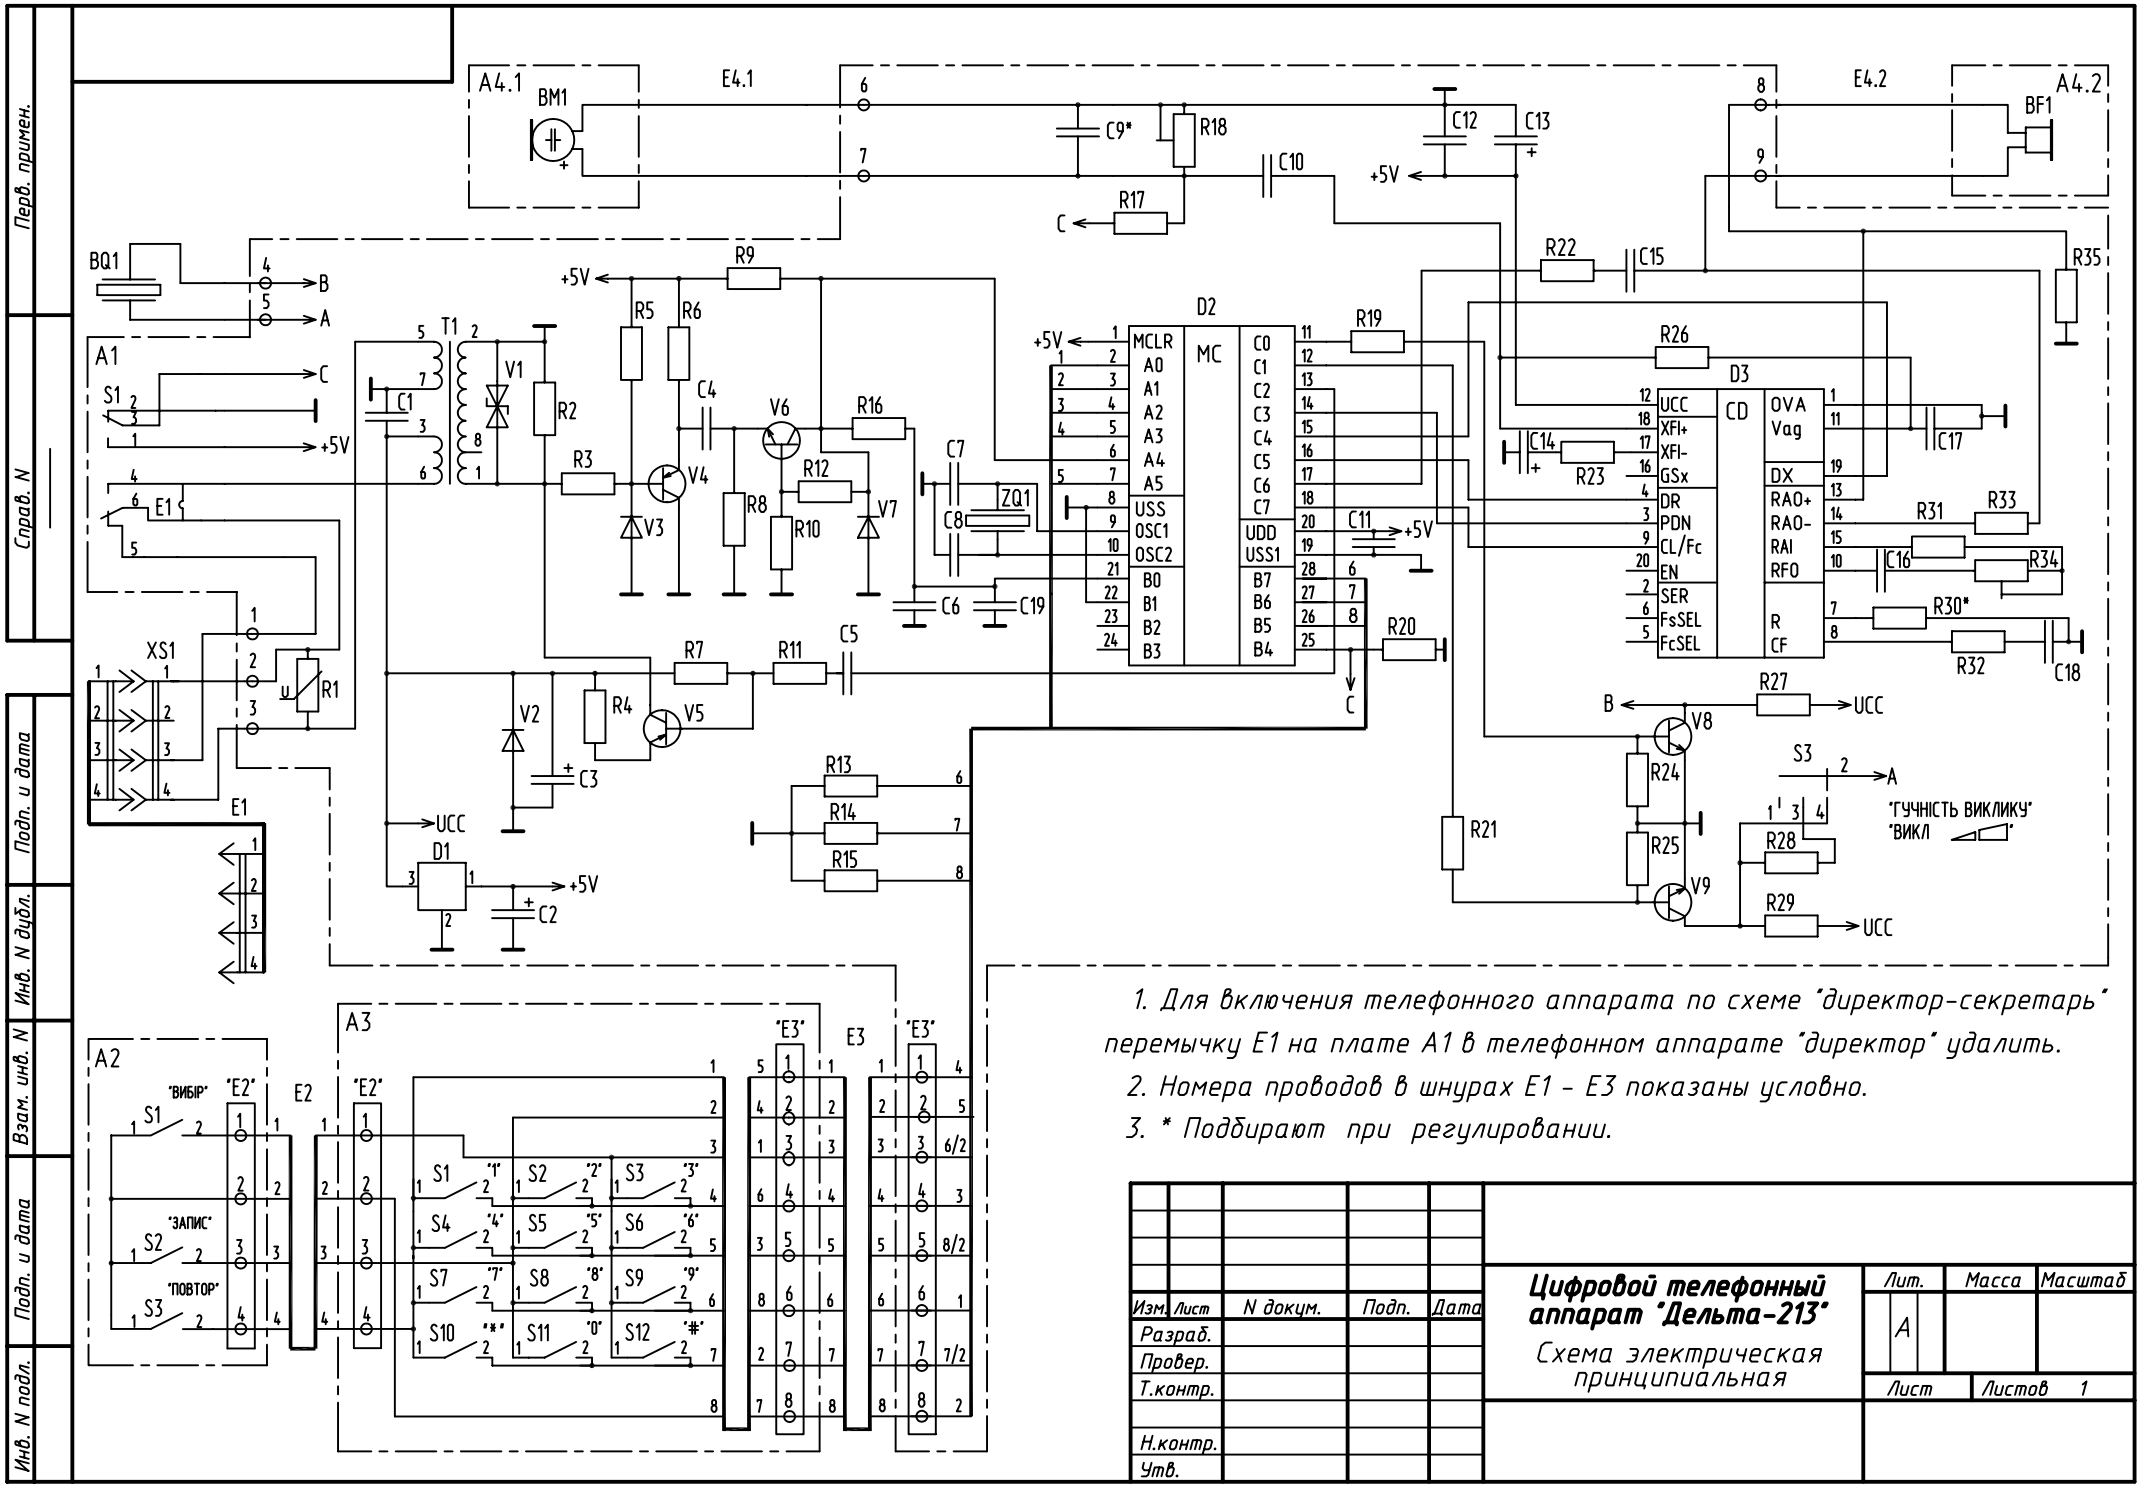

1. Для включения телефонного аппарата по схеме "директор-секретарь" перемычку E1 на плате A1 в телефонном аппарате "директор" удалить.
2. Номера проводов в шнурах E1 - E3 показаны условно.
3. * Подбирают при регулировании.

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Провер.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

Цифровой телефонный аппарат "Дельта-213"

Схема электрическая принципиальная

Лит.	Масса	Масштаб
A		
Лист	Листов 1	

Формат А3м

Перв. примен.
Справ. N
Подп. и дата
Инв. N дубл.
Взам. инв. N
Подп. и дата
Инв. N подл.